

## 07a: Systemabgasanlagen: EN 13063 + EN 1858:

- plastische Keramikinnenrohre mit Teil- oder Vollwärmedämmung
- Betonformblock (geeignet auch als Schacht für Abgasleitungen)

## Versetzanleitung

**Frey & Sohn**

**Kaminwerk GmbH**

Heinkelstraße 23


71384 Weinstadt-Beutelsbach


Telefon 07151 99705-0

Telefax 07151 660693

E-Mail: [weinstadt@freyschornsteine.de](mailto:weinstadt@freyschornsteine.de)

[www.freyschornsteine.de](http://www.freyschornsteine.de)

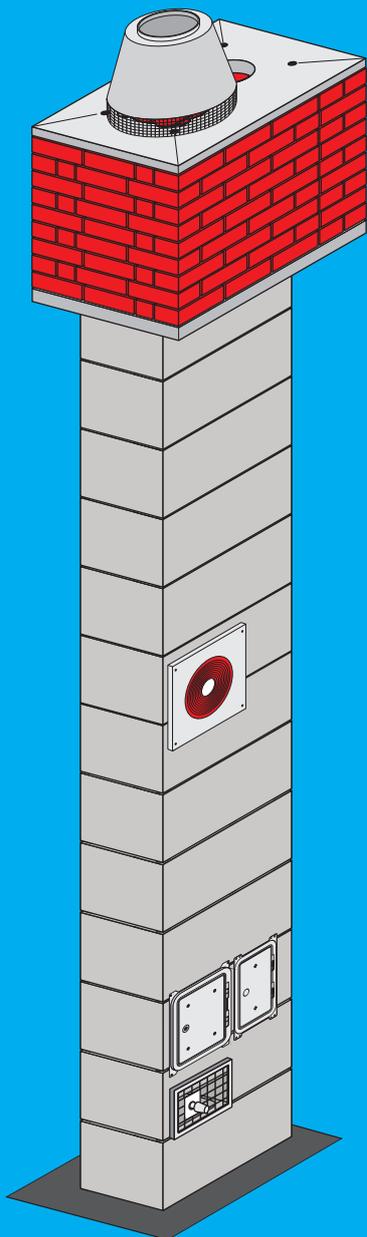

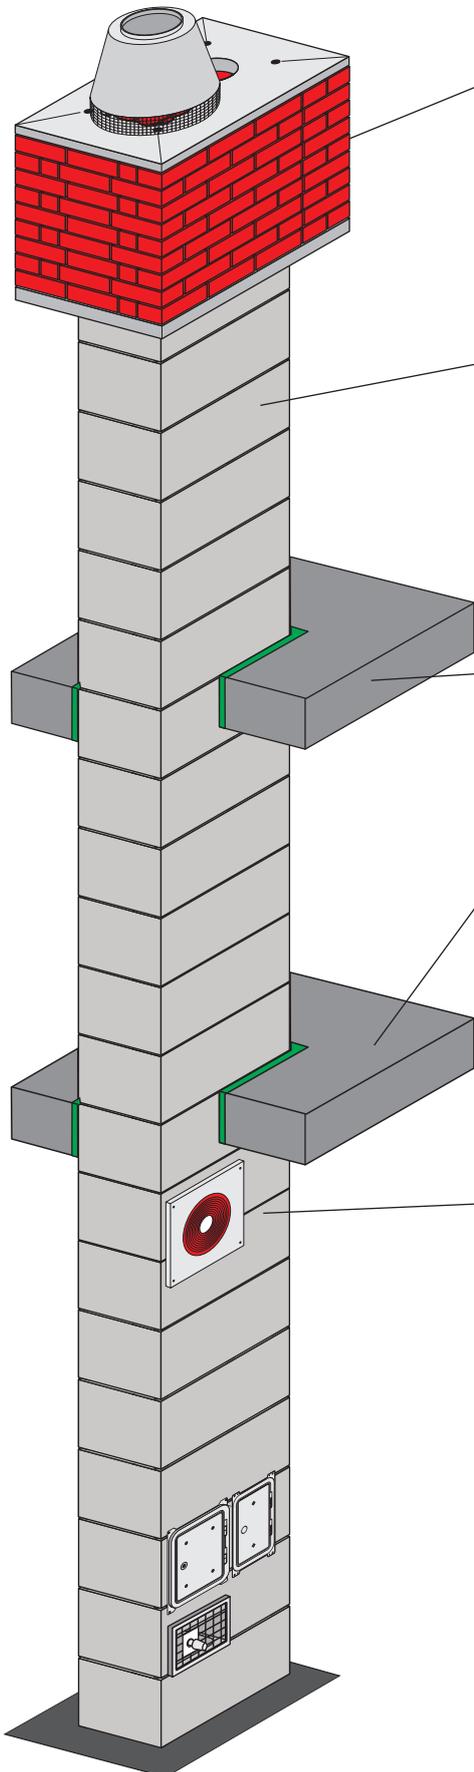

### Höhen über Dach

Höhen über Dach entsprechend DIN V 18160-1 (5-facher Wert der kleinsten Außenseite, bei nicht verkleideten Schornsteinen). Weitere Informationen fordern Sie bei Bedarf an oder entnehmen diese der Konformitäts- bzw. Herstellererklärung.

### Wände

Zu Wänden darf die Außenschale keine feste Verbindung haben. Empfehlenswert ist daher, eine nichtbrennbare Mineralfaser-Bauteiltrennplatte einzusetzen.

### Deckenaussparungen

Bei **nichtbrennbaren** mineralischen Bauteilen sollte die Deckenaussparung mindestens 20 mm größer sein, als das Außenmaß der Außenschale. Im Aussparungsbereich der Decke sollte um die Außenfläche der Außenschale eine 10 bis 20 mm dicke Mineralfaser-Bauteiltrennplatte angebracht werden. Der Zwischenraum zwischen dieser Bauteiltrennplatte und der Außenfläche der Deckenaussparung sollte mit Beton ausgefüllt werden.

**Die Freibeweglichkeit der Außenschale innerhalb der Decke muss erhalten bleiben.**

Bei Durchführungen durch Decken oder Dächer aus oder mit **brennbaren** Bauteilen muss der Abstand der Außenschale zu diesen Decken oder Dächern mindestens 50 mm betragen. Dieser Zwischenraum muss ringsum mit 50 mm dicken nichtbrennbaren Dämmplatten vollständig verschlossen werden.


### Feuerstättenanschlüsse

Die erforderlichen Höhen der Feuerstätten sind mit dem zuständigen Planer abzustimmen. Für den Anschluss von Feuerstätten sind Keramik-Innenrohre mit angeformten Feuerstätten-Anschlussstutzen einzubauen.





### Kennzeichnung

Der fertiggestellte Schornstein ist entsprechend seines Einsatzbereichs pro Schacht zu kennzeichnen.

Versetzweise mit Abstandshalter aus Beton in der Außenschale angeordnet



Versetzweise mit Abstandshalter aus Metall um Innenrohr angeordnet

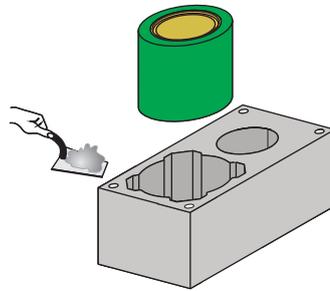

### Anweisung Mörtel und Säurekittauftrag

- auf schon versetzter Außenschale maximal 10 mm Mörtel auftragen
- auf Nut und Feder des schon versetztem Keramikinnenrohr maximal 7 mm Säurekitt auftragen.

(Dieser Vorgang wiederholt sich bis zur letzten Außenschale)

### Normaler Versetzrhythmus

Keramikinnenrohr mit Nut und Feder 33 cm lang

- Außenschale versetzen
- gegebenenfalls Vollwärmedämmung einstellen
- Keramikinnenrohr ohne oder mit Vollwärmedämmung einstellen
- Keramikrohr mit Teilwärmedämmung und mit Abstandshalter einstellen

**Achtung: Dieser Versetzrhythmus soll grundsätzlich für den "normalen" Versetzvorgang bis zur Mündung eingehalten werden. Er wird nur unterbrochen durch: Anschlussöffnungen (Feuerstätten oder Reinigungsverschlüsse) sowie Kragplatte.**

### Bei Vollwärmedämmung zu beachten:

Dämmplatte in die Außenschale einstellen oder um Keramikrohr anordnen.

Keramik-Innenrohr auf schon versetztes Keramikrohr auf Säurekitt aufsetzen. (Dämmung und Keramikrohr können auch gemeinsam versetzt werden).

### Bei Teilwärmedämmung zu beachten:

Keramik-Innenrohr in die Dämmschale einführen.

**Abstandshalter aus Beton in Außenschale einhängen.**





Alternativ: Abstandshalter aus Edelstahl im oberen Bereich des Keramikrohres angeordnet anbringen. Leichte Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich (dann entfällt Abstandshalter aus Beton).

### Ermittlung Öffnungsmaß in Außenschalen

### Beispiele von Öffnungen in Außenschalen


Anordnung abhängig von Stützenhöhe.

Muss bauseits vermessen und festgelegt werden.

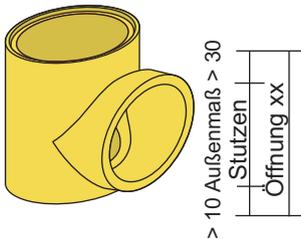

### Tragekreuz

Außenmaß auf lichte Weite Innenschale einstellen

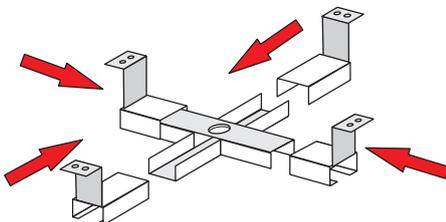

### Kondensatsammelschale mit Kondensatablauf








Spiralschlauch



### Zusammenbau

Tragekreuz, Kondensatsammelschale und Spiralschlauch

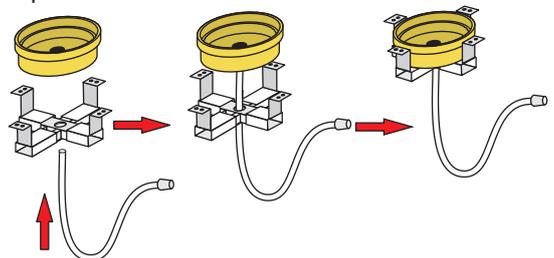

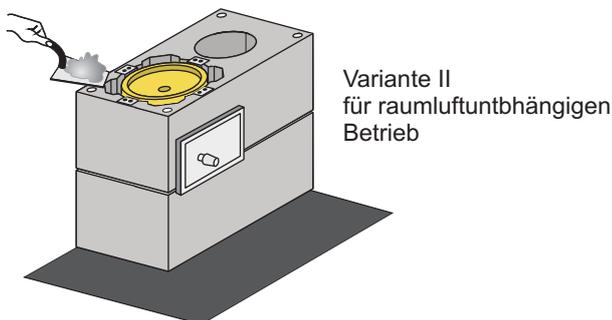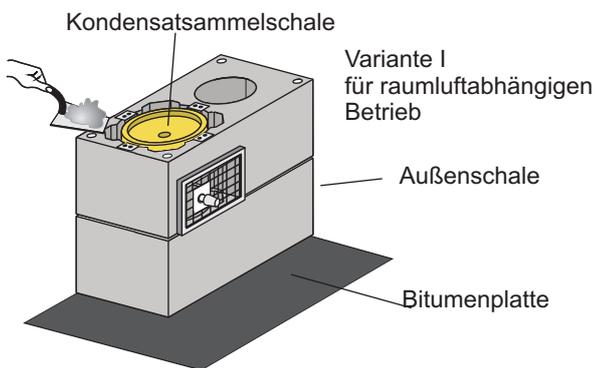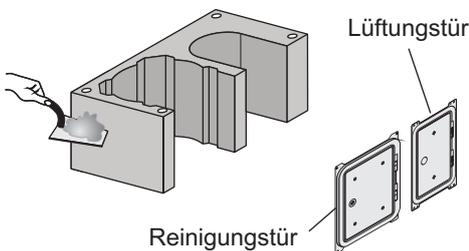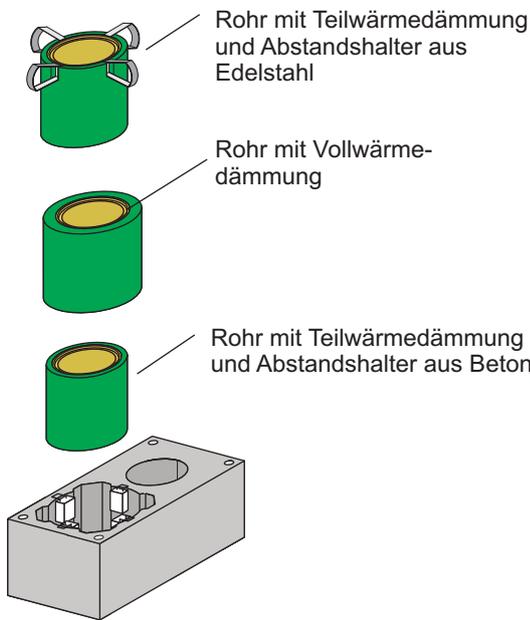

### 3.) Normaler VersetZRhythmus

- Außenschale auf Mörtelbett aufsetzen
- Vollwärmedämmung in Außenschale einstellen oder direkt um Keramikrohr anordnen
- Keramikrohr ohne oder mit Vollwärmedämmung einstellen
- Teilwärmedämmung und Abstandshalter wie dargestellt um Keramikrohr anordnen.
- immer auf schon versetztes Keramikrohr Säurekitt 7 mm dick auftragen
- Keramikrohr einstellen

### 2.) Einbau Reinigungsanschlusstutzen mit Reinigungsverschluss und Reinigungstüren

#### Außenschale Öffnungen herstellen:

In die Außenschale mittels Winkelschleifer die Öffnungen für die Reinigungsöffnungen und gegebenenfalls die Öffnung in den Luftschaft für die Lüftungstüre einflexen. *Gesamtmaße siehe Detail 1 und Tabelle 1.*

**Außenschale** mit Öffnungen auf Mörtelbett aufsetzen.

**Keramikrohre 33 cm** lang mit Öffnung oder angeformten Stutzen einbauen

#### Bei Vollwärmedämmung:

In Dämmplatten oder Dämmschalen entsprechend den Stutzenmaße Öffnungen einschneiden. Dann die Dämmplatte in die Außenschale einstellen oder die Dämmschalen um die Keramikrohr anordnen.

Auf schon eingebautem Kondensatablauf im Nut- und Federbereich vollflächig Säurekitt 7 mm dick auftragen.

Keramikrohr mit angeformten Stutzen oder Öffnung ohne oder mit Dämmung auf Kondensatablauf oder auf Sockelkreuz aufsetzen.

#### Alternativ: Teilwärmedämmung

In eine Dämmschale (Dämmrohr) Öffnungen entsprechend Stutzen und Kondensatablauf einschneiden.

Keramikrohr mit angeformten Stutzen oder Öffnung in die Dämmschale einführen.

#### Abstandshalter aus Beton in Außenschale einhängen.

*Alternativ: Abstandshalter aus Edelstahl an den Keramikrohren wie dargestellt im oberen Bereich angeordnet anbringen. Leichte Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich (dann entfällt Abstandshalter aus Beton).*

Auf schon eingebautem Kondensatablauf oder auf dem Betonsockel im Nut- und Federbereich vollflächig Säurekitt 7 mm dick auftragen.

Keramik-Innenrohr mit Öffnung oder angeformten Stutzen inklusiv Dämmung auf Kondensatablauf oder auf Sockelkreuz aufsetzen.

#### Einbau Reinigungstüren (Kontrolltüren und Lüftungstüre)

mit Mörtel in die Außenschale einsetzen. Gegenüber der Keramik-Innenrohrsäule muss die Reinigungstür freibeweglich bleiben.

Kontrolltüre / Lüftungstüre (sofern Luftschaft vorhanden) ebenfalls mit Mörtel in die Außenschale einsetzen.

**Bei Einbau oberer Reinigungs- bzw. Kontroll- und Lüftungstüren wiederholt sich der komplette Vorgang.**

### 1.) Sockel Abgasanlage

#### Feuchtigkeitssperre

(z. B. Bitumenplatte) auf tragfähigem Fundament oder Sockel für die Abgasanlage auflegen.

#### Mörtelauftrag

(MGII oder IIA) zur Aufnahme der ersten Außenschale auf Feuchtigkeitssperre auftragen.

#### Erste Außenschale

als Sockel für die Abgasanlage in das Mörtelbett setzen. Mittels Wasserwaage horizontal und senkrecht ausrichten.

#### Mörtelauftrag auf erster und jeder weiteren Außenschale

Auf schon versetzter Außenschale Mörtel auftragen.

#### Zweite Außenschale mit Öffnung für Lüftungsgitter / Blende

Aussparung(en) für Gitter / Blende und Kondensatablauf (Maße entsprechend Gittergröße) mittels Flex herstellen

Außenschale auf Mörtelbett aufsetzen.

#### Tragekreuz, ohne oder mit Kondensat-Sammelschale

In Außenschale einsetzen

#### Lüftungsgitter / Blende mit Öffnung


Schlauch durch Öffnung im Gitter / Blende führen und dann in Außenschale einklemmen.

#### Achtung! Generell:

**Außenschale Fugendicke maximal 10 mm dick.**

Gegebenfalls Mörtelschablone verwenden

**Keramik-Innenrohr Fugendicke maximal 7 mm dick, optimal 3 mm.**

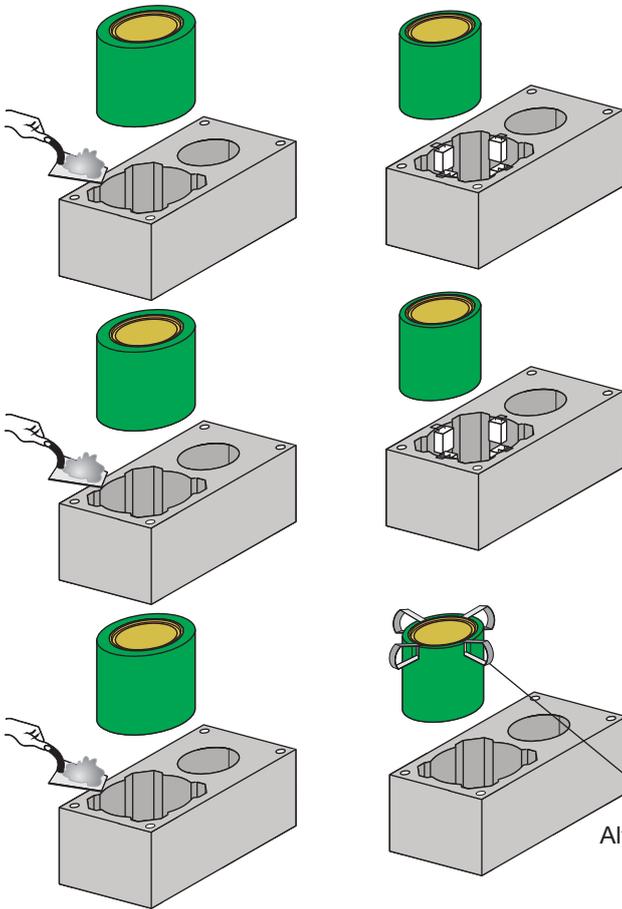

## Normaler Versetzrhythmus

- Keramikinnenrohr mit Nut und Feder 33 cm lang
- Außenschale versetzen
- gegebenenfalls Vollwärmedämmung einstellen
- Keramikinnenrohr ohne oder mit Vollwärmedämmung einstellen
- Keramikrohr mit Teilwärmedämmung und mit Abstandshalter einstellen

**Achtung: Dieser Versetzrhythmus soll grundsätzlich für den "normalen" Versetzvorgang bis zur Mündung eingehalten werden. Er wird nur unterbrochen durch: Anschlussöffnungen (Feuerstätten oder Reinigungsverschlüsse) sowie Kragplatte.**

### Bei Vollwärmedämmung zu beachten:

Dämmplatte in die Außenschale einstellen oder um Keramikrohr anordnen.  
Keramik-Innenrohr auf schon versetztes Keramikrohr auf Säurekitt aufsetzen. (Dämmung und Keramikrohr können auch gemeinsam versetzt werden)


### Bei Teilwärmedämmung zu beachten:

Keramik-Innenrohr in die Dämmschale einführen.

### Abstandshalter aus Beton in Außenschale einhängen.

Alternativ: Abstandshalter aus Edelstahl um die Keramikrohre im oberen Bereich angeordnet anbringen. Leichte Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich (dann entfällt Abstandshalter aus Beton).

Alternative

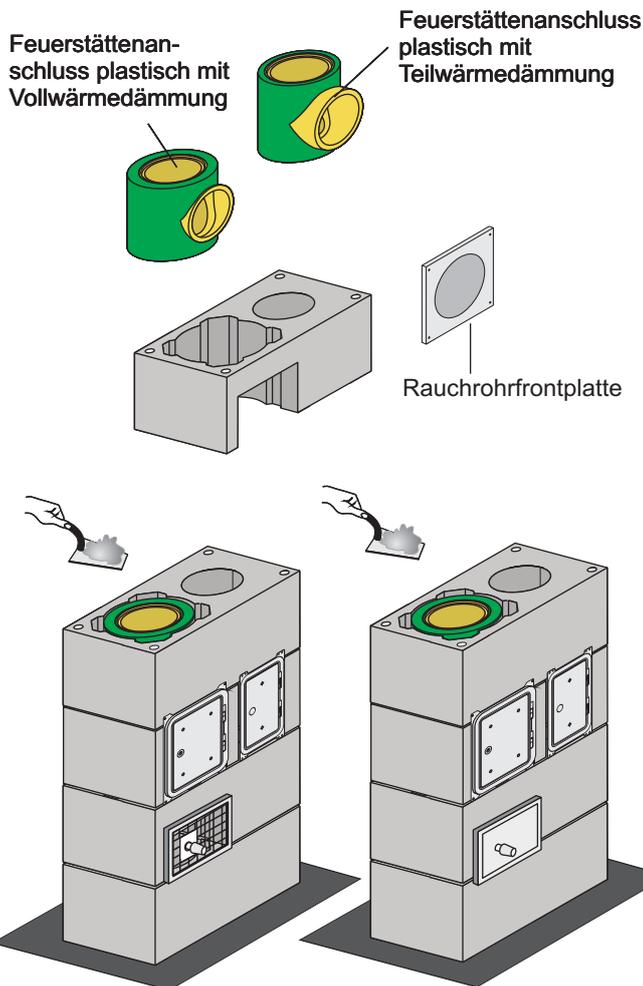

Feuerstättenanschluss plastisch mit Vollwärmedämmung

Feuerstättenanschluss plastisch mit Teilwärmedämmung

Rauchrohrfrontplatte

## Einbau Feuerstättenanschluss (Abgasanschluss, LAS-Anschluss etc.)

**Außenschalen Öffnungen herstellen:** Je nach Stützengröße entsprechende Öffnungen mittels Flex in die Außenschalen schneiden. Gegebenenfalls in mehrere Außenschalen. Gesamtöffnungsmaße (daraus resultierend gegebenenfalls Öffnungsmaße für einzelne Außenschalen) siehe Detail 3 und Tabelle 3

**Außenschale** mit Öffnungen versetzen (Gegebenenfalls mehrere Außenschalen mit Öffnungen)

**Keramikrohre 33 cm lang mit Öffnung oder Stutzen bei Vollwärmedämmung:** Dämmplatten in die Außenschale einstellen oder um Keramikrohre anordnen. Dämmplatten entsprechend Stützenmaße ausschneiden.

Keramik-Innenrohre mit angeformten Stutzen oder Öffnungen auf schon versetztes Keramikrohr auf Säurekitt aufsetzen. (Dämmung und Keramikrohr können auch gemeinsam versetzt werden)

**Keramikrohre mit angeformten Stutzen oder Öffnungen bei Teilwärmedämmung:** In eine Dämmschale (Dämmrohr) Öffnungen entsprechend Stutzen bzw. Öffnungen einschneiden.

Keramik-Innenrohre mit angeformten Stutzen oder Öffnungen in die Dämmschale einführen.

### Abstandshalter aus Beton in Außenschale einhängen.

Alternativ: Abstandshalter aus Edelstahl an den Keramikrohren im oberen Bereich angeordnet anbringen. Leichte Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich (dann entfällt Abstandshalter aus Beton).

Keramikrohre in die Außenschale auf schon versetzter Keramikrohre auf Säurekitt aufsetzen.

### Einbau Anschlussformteile

Öl und Gas, (raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise) elastomere Abgasanschlussbuchse siehe Detail 5.




Feste Brennstoffe, (raumluftabhängige oder raumluftunabhängige Betriebsweise) Anschlusssteile aus Edelstahl, siehe Detail 4.

Elastomere Luftanschlussbuchsen für raumluftunabhängiger Betriebsweise, siehe Detail 4 und 5.


Bei Einbau mehrerer Feuerstättenanschlüsse übereinander oder pro Geschoss wiederholt sich der komplette Vorgang "Einbau Feuerstättenanschluss".

Raumluftabhängiger Betrieb







Raumluftunabhängiger Betrieb

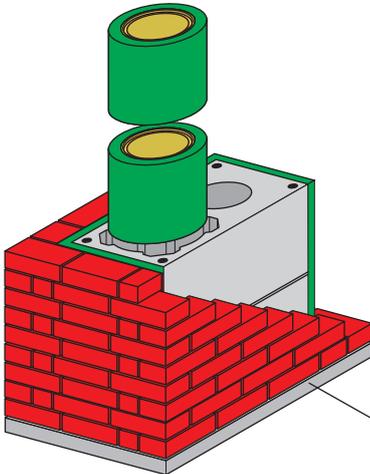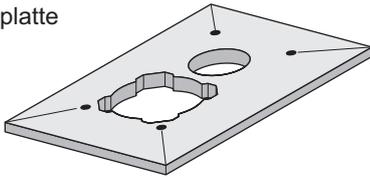


Kragplatte



Alternative

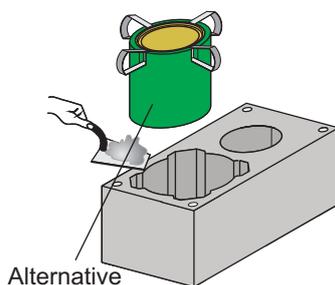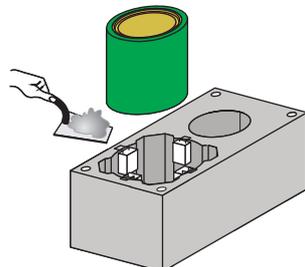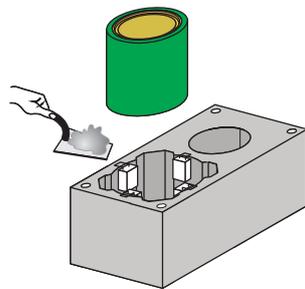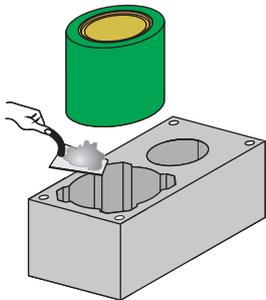

Alternative

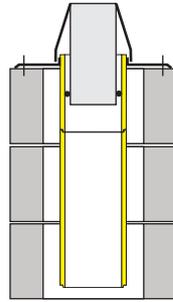

## Kopfausbildung

### Bei Verklinkerung

- Kragplatte versetzen. Auf die letzte versetzte Außenschale Mörtel 10 mm dick vollflächig auf die Wangen und Zungen auftragen. Kragplatte aufsetzen.
- Weiter mit normalem VersetZRhythmus bis zur Mündung.
- Anordnung der Dämmplatte um die Außenschale.
- Verklinkerung anbringen.
- Abdeckplatte versetzen. Auf die letzte versetzte Außenschale und Klinkerreihe Mörtel 10 mm dick vollflächig auftragen. Abdeckplatte aufsetzen.
- Schneiden letztes Keramikrohr bei Mündungskonus ca. 10 cm über Abdeckplatte endend.
- Aufsetzen Mündungskonus bzw. Dehnungsfugenblech siehe auch Detail 6 und 7.

### Bei Verschieferung

- Normaler VersetZRhythmus bis zur Mündung.
- Anordnung der Dämmplatte um die Außenschale.
- Anbringung der Verschieferung mit Unterkonstruktion.
- Abdeckplatte versetzen. Auf die letzte versetzte Außenschale Mörtel 10 mm dick vollflächig auf die Wangen und Zungen auftragen. Abdeckplatte aufsetzen.
- Schneiden letztes Keramikrohr.
- Aufsetzen Dehnungsfugenblech bzw. Mündungskonus.

### Bei Stülpkopf

- Normaler VersetZRhythmus bis zur Mündung.
- Anordnung der Dämmplatte um die Außenschale
- Schneiden letztes Keramikrohr
- Aufsetzen Stülpkopf
- Aufsetzen Dehnungsfugenblech bzw. Mündungskonus.

## Wandanschluss und Deckendurchgänge

Wandanschluss und Deckendurchgänge. Grundsätzlich darf kein kraftschlüssiger Verbund zwischen Außenseite Abgasanlage und Wandanschlüsse und Deckendurchgänge erfolgen. Gleitfuge mindestens 2 cm dick mit nicht brennbarem formbeständigem Material (z. B. Dämmplatte A1) ausbilden. Abstände zu brennbaren Bauteilen siehe Detail 8 und 9.

## Normaler VersetZRhythmus

Zwei Außenschalen versetzen.

*Immer auf die letzte versetzte Außenschale **Mörtel 10 mm dick vollflächig** auf die Wangen und Zungen auftragen.*

### Bei Vollwärmedämmung:

1 Dämmplatte in die Außenschale einstellen.

Auf schon eingebautem Keramik-Innenrohr im Nut- und Federbereich vollflächig Säurekitt auftragen. **Achtung! Fugendicke immer 7 mm.** Keramik-Innenrohr aufsetzen.

### Alternative 1: Teilwärmedämmung

Keramik-Innenrohr in die Dämmschale einführen.

### Abstandshalter aus Beton in Außenschale einhängen.

*Alternativ: Abstandshalter aus Edelstahl an den Keramikrohren im oberen Bereich angeordnet anbringen. Leichte Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich (dann entfällt Abstandshalter aus Beton).*

Auf schon eingebautem Keramik-Innenrohr im Nut- und Federbereich vollflächig Säurekitt auftragen

Abstandshalter, Dämmschale und Keramikrohr aufsetzen.

### Alternative 2: ohne Wärmedämmung

Abstandshalter um das Keramik-Innenrohr anbringen. Arretierung des Abstandshalters mittels der Schraube und den vier Quetschfalten möglich.

Auf schon eingebautem Keramik-Innenrohr im Nut- und Federbereich vollflächig Säurekitt auftragen

Abstandshalter und Keramikrohr aufsetzen.


**Achtung: Dieser VersetZRhythmus soll grundsätzlich für den "normalen" VersetZvorgang bis zur Mündung eingehalten werden.**

**Er wird nur unterbrochen durch: Anschlussöffnungen (Feuerstätten oder Reinigungsverschlüsse) sowie Kragplatte.**

## Detail 8: Abstand zu brennbaren und nichtbrennbaren Wänden und Decken entsprechend Herstellererklärung

### Anforderungen

- Betriebstemperatur der Feuerstätte maximal 400° C
- Brennstoffarten: gasförmige (1) flüssige (2) und feste (3) Brennstoffe
- Raumlufthängige oder Raumlufunabhängige Betriebsweise der Feuerstätte
- Unterdruckbetrieb und Überdruckbetrieb

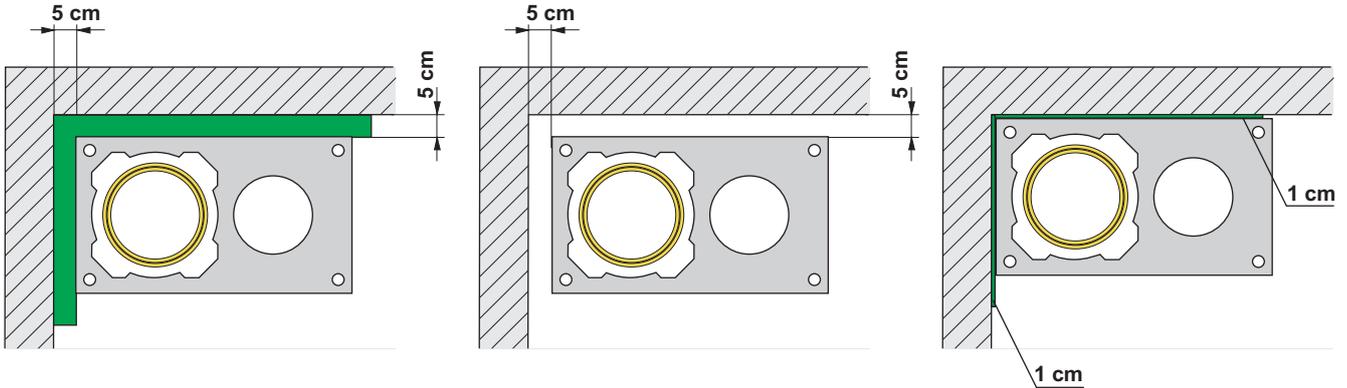

### Grundlegende Einbauanforderungen

Ohne Belüftung des Zwischenraums:

- Abstand zur brennbaren Wand mindestens 50 mm
- Zwischenraum muss mit Wärmedämmung, 50 mm dick, ausgefüllt werden
- Dämmung einseitig (gegen Betonformblock) mit Alu kaschiert
- Wände und Decken können geschlossen (nicht belüftet) sein

### Grundlegende Einbauanforderungen

Mit Belüftung des Zwischenraums:


- Abstand zur brennbaren Wand mindestens 50 mm
- Zwischenraum zwischen brennbarer Wand und Außenseite Betonformblock muss dauerhaft belüftet sein

### Grundlegende Einbauanforderungen

Kein Abstand zur nichtbrennbaren Wand erforderlich


## Detail 9: Schornsteinhalterung

### Variante 1

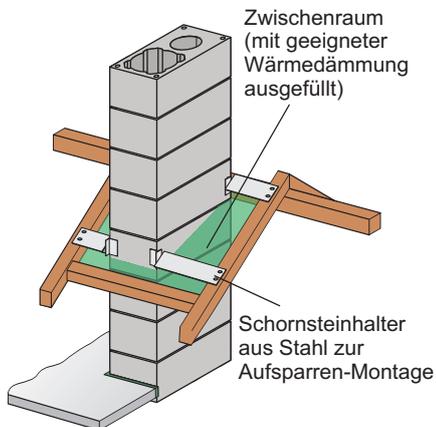


### Variante 2

Zwischenraum kann auch frei bleiben, wenn der Abstand zu den Holzbalken mindestens 50 mm beträgt und dauerhaft vollflächig belüftet wird.

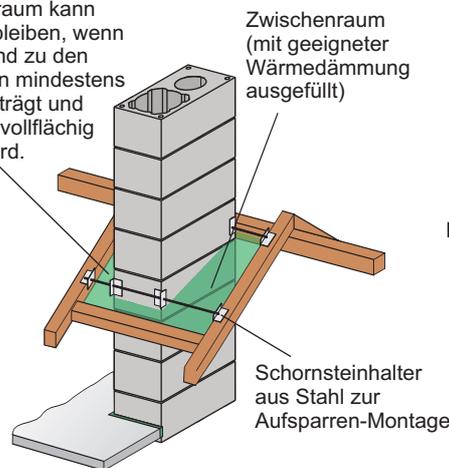

### Variante 3

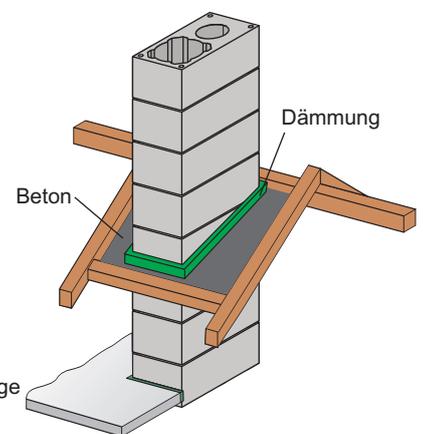

## Mörtel

Zum Versetzen der Betonformblöcke ist ein feinkörniger Kalkzementmörtel nach DIN 1053-1 einzusetzen. Die Körnung des Zuschlags muss maximal 4 mm betragen. Die maximale Fugenhöhe beträgt 10 mm. Der Kalkanteil darf nicht durch einen hochhydraulischen Kalk (PM-Binder) ersetzt werden. Alternativ kann ein geeigneter Fertigmörtel der Gruppe II nach DIN 1053-1 (M2,5 gemäß DIN EN 998-2) eingesetzt werden.



1 x Zement






2 x Kalk



8 x Sand

## Schornsteinkopfausbildung

- Verschieferung
- Verklinkerung
- Stülpkopf

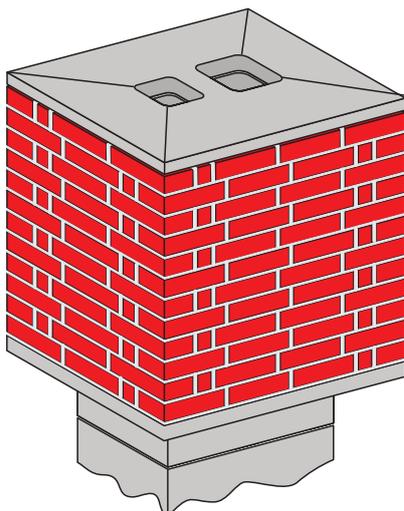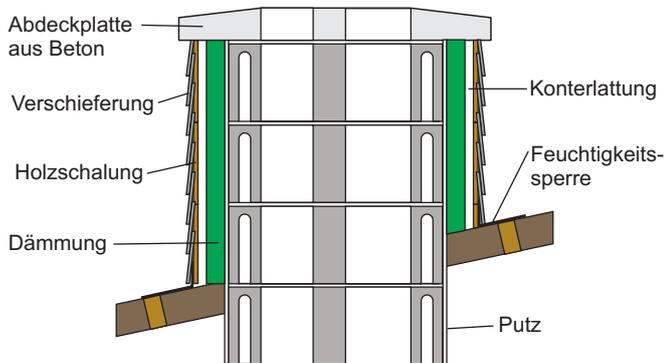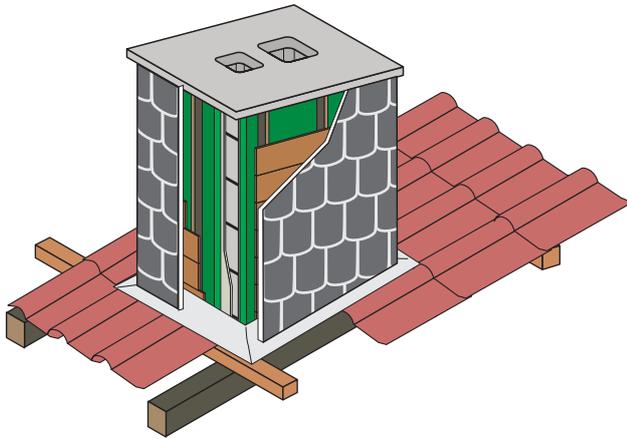

## Verschieferung

Die Betonformblöcke bis zur endgültigen Höhe versetzen.

Ein 30 mm dicke geeignete Wärmedämmung (siehe „Allgemeine Hinweise“) flächendicht mit einem geeigneten, nichtbrennbaren Baukleber auf der Außenwandung der Betonformblöcke anbringen.

Die Dachdurchführung (Einfassung des Schornsteins mit geeigneten Materialien z. B. Zinkblech oder Walzblei) mit handwerklicher Sorgfalt herstellen. Die Einfassung muss ca. 20 - 30 cm (von OK Dachhaut gemessen) am Schornstein hochgezogen werden. Die Einfassung ist so in die Dachhaut einzubinden, dass Bewegungen zwischen Abgasanlage und Dach möglich sind.

Unterkonstruktion:

- Dämmung um den Schornstein vollflächig anordnen
- Holzlatten 5 / 5 cm senkrecht anbringen
- Schalung waagrecht zur Aufnahme der Schindeln, Dicke ~ 2,4 cm

Einlagige Vordeckung aus Glasvlies-Bitumendachbahn V 13 nach DIN 52143 feinbesandet.

Faserzementschindeln (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1)

Abdeckplatte aus Beton in einem Mörtelbett auf den obersten Betonformblock auflegen und ausrichten.

Alternativ

Abdeckplatte aus Faserzement (AFV) in einem Mörtelbett auf den obersten Betonformblock auflegen und ausrichten. Anschließend mit Befestigungszubehör verschrauben.

Zwischen Dämmstoff und Holzschalung wird ein Zwischenraum durch die senkrecht angebrachten Holzlatten gewährleistet. Der Zwischenraum ist zu belüften! Der Eintritt für die Belüftung erfolgt oberhalb der Dachhaut, der Austritt unterhalb der Abdeckplatte. Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit / Spritzwasser / Funkenflug schützen!

## Verklinkerung

Kragplatte unterhalb der Dachhaut auf den Betonformblock aufsetzen

Dann Betonformblöcke bis zur endgültigen Höhe versetzen. Anschließend ist eine zusätzliche geeignete Wärmedämmung (siehe „Allgemeine Hinweise“) flächendicht mit einem geeigneten, nichtbrennbaren Baukleber auf der Außenwandung der Betonformblöcke anzubringen.

Die Ummauerung ist bündig mit der Außenkante der Kragplatte anzusetzen und bis zur Oberkante des letzten Betonformblockes fertigzustellen. Für die Ummauerung über Dach empfehlen wir Vormauerziegel (VMz 20 DIN 105), die in Mörtelgruppe II zu versetzen sind.

Die Verfugung hat mit Zementmörtel 1:2 oder mit Mörtelgruppe III zu erfolgen. Wir empfehlen, den Raum zwischen Ummauerung und Betonformblock bzw. der zusätzlichen Dämmung, zu belüften. (Größe der oberhalb der Dachhaut anzuordnenden Ein- und Austrittsöffnungen gemäß DIN 1053/DIN 18160-1).


Zuletzt Abdeckplatte aus Beton in Mörtel versetzen. Die Fuge zwischen Ummauerung und Beton-Abdeckplatte ist dauerelastisch mit geeignetem Silikon abzudichten.

Die Dachdurchführung (Einfassung des Schornsteins mit geeigneten Materialien z. B. Zinkblech oder Walzblei) an der Ummauerung muss ca. 20 - 30 cm (von OK Dachhaut gemessen) an der Ummauerung hochgezogen werden. Ein Teil der Einfassung ist so in die Dachhaut einzubinden, dass Bewegungen zwischen Abgasanlage und Dach möglich sind. Der andere Teil (Kappeleisten) ist mit Überlappung zum ersten Teil dicht (z. B. durch Verwendung von dauerelastischem Fugenmaterial) am Mauerwerk zu befestigen.

## Stülpkopf

Betonformblöcke bis zur endgültigen Höhe versetzen.

Bei Bedarf eine zusätzliche geeignete Wärmedämmung (siehe „Allgemeine Hinweise“) flächendicht mit einem geeigneten, nichtbrennbaren Baukleber auf der Außenwandung der Betonformblöcke anbringen.

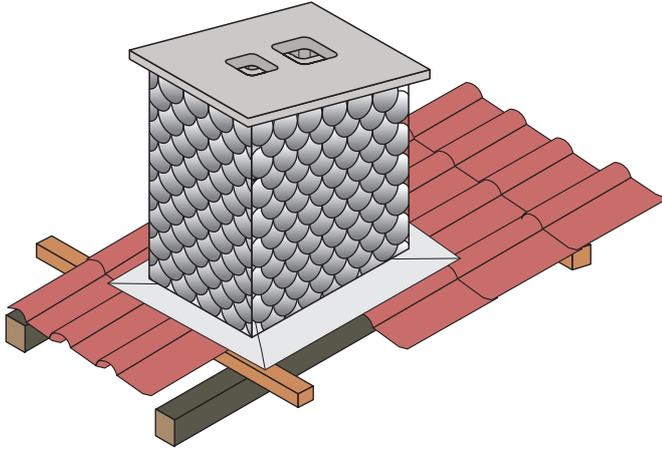

Die Dachdurchführung (Einfassung des Schornsteins mit geeigneten Materialien z. B. Zinkblech oder Walzblei) mit handwerklicher Sorgfalt herstellen lassen. Die Einfassung muss ca. 20 - 30 cm (von OK Dachhaut gemessen) am Schornstein hochgezogen werden. Der Einfassung ist so in die Dachhaut einzubinden, dass Bewegungen zwischen Abgasanlage und Dach möglich sind. Kappleisten sind nicht notwendig!

Mörtel auf Betonformblock auftragen.

Stülpkopf versetzen und ausrichten.

Achtung! Der Stülpkopf darf nicht auf der Dachhaut bzw. der Schornsteineinfassung aufstehen.

Arretierungsschrauben gleichmäßig anziehen. Bei Bedarf die Transportösen ausdrehen. Die vorstehenden Gewindestäbe müssen in der Abdeckplatte verbleiben!

Die Angaben dieser unverbindlichen Ausführungsbeispiele stützen sich auf unsere gegenwärtigen Kenntnisse und Erfahrungen. Bei der Anwendung sind immer die besonderen Gegebenheiten des Anwendungsfalles einzubeziehen, speziell in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.

## Allgemeine Hinweise

Durch die Verwendung der Frey Abgasanlagen haben Sie die Gewähr, eine Abgasanlage zu erhalten, die den Anforderungen der nationalen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Die Frey Abgasanlagen sind entsprechend den Anforderungen z. B. der EN 13216-1, EN 12446 und EN 1858 geprüft worden. **Dies wird durch entsprechende Zertifizierungen belegt.** Die erforderliche **Konformitätserklärung** sowie die weiteren **Herstellereklärungen liegen vor.** Im übrigen gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Länder (z. B. Landesbauordnung, Feuerungsverordnung) und DIN V 18160-1. Für die feuerungstechnische Bemessung gelten die Berechnungen nach EN 13384-1 und EN 13384-2.

## Fundament:

Bauseits muss ein tragfähiges Fundament vorhanden sein oder erstellt werden.

## Sockelbereich (Sohle)

Die Ausbildung des Sockels beruht auf jahrelanger Erfahrung. Es handelt sich dabei um eine normenkonforme Ausführung.

## Anschlusshöhe der Reinigungsöffnungen und der Feuerstättenanschlüsse

Die Höhe und Anordnung sind bauseits festzulegen und müssen auf die örtlichen Gegebenheiten und Anwendungsbereich abgestimmt sein.

Öffnungen in die Außenschalen und Betonformblöcke sind grundsätzlich nur mit dem Winkelschleifer oder einem Bohrer (Topfbohrer) herzustellen. Das Stemmen mittels Stemmeisen ist grundsätzlich verboten.

## Abstände zu brennbaren Bauteilen

Die folgenden Abstände sind unter Berücksichtigung, dass in der Kennzeichnung der Abgasanlage die Bezeichnung T400 G50 enthalten ist, grundsätzlich einzuhalten.

- Von Holzbalken, Dachbalken o. a. streifenförmig angrenzende Bauteile aus oder mit brennbaren Bauteilen mindestens 5 cm
- Auch bei großflächigen und nicht nur streifenförmig angrenzende Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen ebenfalls mindestens 5 cm.
- Zu Bauteilen die nur mit geringer Fläche angrenzen, z. B. Fußleisten oder Dachlatten ist kein Abstand erforderlich, sofern diese Bauteile frei liegen oder außenseitig keine zusätzliche Verkleidung, z. B. Dämmung haben.
- Zu Holzbalkendecken, Dachbalken aus Holz, weichen Bedeckungen und ähnlich streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Bauteilen ist kein Abstand erforderlich, wenn der Schornstein in diesem Bereich zusätzlich mindestens 11,5 cm ummauert wurde. Grundsätzlich gelten aber die landesbaulichen Anforderungen.
- Die Zwischenräume zwischen Bauteilen aus oder mit brennbare Bauteilen und der Außenfläche der Abgasanlage sind offen zu halten und müssen dauerhaft belüftet sein. Die Zwischenräume können an zwei Seiten (Wanddecke) verschlossen werden, sofern dieser Zwischenraum mindestens 50 mm beträgt und dieser Zwischenraum vollflächig mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-2) mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit ( $\leq 0,0040 \text{ W/mK}$  bei  $20^\circ \text{ C}$ ) ausgefüllt wird. Die Dämmstoffschicht sollte auf der Abgasanlage-seite alukaschiert sein. Zwischenräume in Decken und Dachdurchführungen sind wie vor beschrieben auszubilden.
- Ist der Wärmedurchlasswiderstand der angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Bauteilen größer als  $2,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ , oder sind die Bauteile zusätzlich außenseitig gedämmt oder verkleidet, ist nachzuweisen, das durch diese Konstruktion die Oberflächentemperatur auf der Schornstein gegenüberliegenden Innenwand, bei Betriebstemperatur der Feuerstätte nicht höher als  $85^\circ \text{ C}$  betragen kann. Für diesen Fall setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

Grundsätzlich gelten für die vorgenannten Abstände die Abstands- und Ausführungsangaben in den jeweiligen Konformitäts- und Herstellererklärungen der verschiedenen Systemabgasanlagen.

## Abstände von brennbaren Bauteilen zu Reinigungsöffnungen und Feuerstättenanschlüsse

Bauteile aus oder mit brennbaren müssen von Reinigungsöffnungen und Feuerstättenanschlüsse von Abgasanlagen und Schächten (L90) mindestens 40 cm entfernt angeordnet werden.

Trittplächen aus oder mit brennbaren Baustoffen unter Reinigungsöffnungen sind durch nichtbrennbare Baustoffe zu schützen, die nach vorn mindestens 50 cm und seitlich mindestens 20 cm über die Außenfläche der Reinigungsöffnungen reichen müssen.

## Putz

Die Abgasanlage sollte im Wohn- und Nutzräume, bzw. Im gesamten Bereich der Wärmeschutzhülle des Gebäudes mit einem geeignetem mineralischen Innenputz versehen werden. Die Dicke des Putzes sollte mindestens 15 mm betragen.

## Zusätzliche Wärmedämmung (empfohlen)

Im gesamten Kalt- und Frostbereich muss die Abgasanlage mindestens einen Wärmedurchlasswiderstand von  $0,22 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  haben. Dies kann durch das Anbringen einer zusätzlich geeigneten Wärmedämmung erzielt werden. Sofern die Abgasanlage komplett außerhalb des Gebäudes errichtet werden soll, muss der Wärmedurchlasswiderstand mindestens  $0,65 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  betragen.

## Reinigungsverschluss im oberen Bereich

Sofern die Reinigung vom Dach aus erfolgen soll (muss) ist eine entsprechende Reinigungsöffnung vorzusehen. Dies muss mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister besprochen werden. Hinsichtlich der erforderlichen Standfläche gelten grundsätzlich die Anforderungen der DIN 18160-5.

## Regenabdeckhauben

Hierfür ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, da dadurch der freie Abzug unter Umständen verhindert wird und aus einer geforderten Emission eine nicht zugelassene Immission werden kann. Unter Umständen ist so eine Abdeckhaube erforderlich. Die Funktionssicherheit der Abgasanlage ist dann aber durch eine spezielle Berechnung nach DIN EN 13384-1 nachzuweisen und mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzusprechen.

## Feuerstättenanschluss

Grundsätzlich gelten hierfür die Anforderungen der DIN V 18160-1. Zur Eindichtung sollte ein Doppelwandfutter in die Öffnung mit Mörtel luftdicht eingesetzt werden. Es müssen geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen Wärmedehnung getroffen werden, dass diese Kräfte nicht auf die Wangen der Abgasanlage übergeleitet werden und diese gegebenenfalls zerstören.

## Austrocknen und Anheizen

Das Anheizen der Abgasanlage darf unabhängig von den verwendeten Materialien erst nach Austrocknung erfolgen. Wurde der Aufbau der Abgasanlage in kalten oder sehr feuchten Tagen durchgeführt und die Abgasanlage vor diesen Einflüssen nicht geschützt ist das Austrocknen besonders sorgfältig durchzuführen.

Das Anheizen muss grundsätzlich den Witterungsverhältnissen angepasst werden. Bei niedrigen Außentemperaturen ist das Anheizen entsprechend langsam und schonend durchzuführen. Für das Anheizen dürfen nur vorgeschriebene und geeignete Brennstoffe benutzt werden. Die Verwendung von unzulässigen Brennstoffen (z. B. Zementtüten, Folien, lackiertes Holz, Spanplatte u.s.w.) und Brandbeschleuniger (wie z. B. Heizöl, Dieseldieselkraftstoff etc) kann neben der Umweltbelastung auch zur Zerstörung der gesamten Abgasanlage (Feuerstätte, Verbindungsleitung, Abgasanlage) führen.


Eine zu rasch durchgeführte Austrocknung kann unweigerlich zu einer Rissbildung der Abgasanlage führen.

## Standssicherheit

Die Abgasanlage erzeugt sein Standgewicht gegen Windlast aus dem Eigengewicht der Außenschale. Verkleidungen sollten gewichtsmäßig außer Betracht bleiben, können aber mit berücksichtigt werden. Daher sind aus statischen Gründen gegebenenfalls zusätzliche Konstruktionen erforderlich.


Bitte fordern Sie die entsprechende Nachweise bei uns an.

Versetzrhythmus mit plastischen Rohren, ohne Dämmung dargestellt

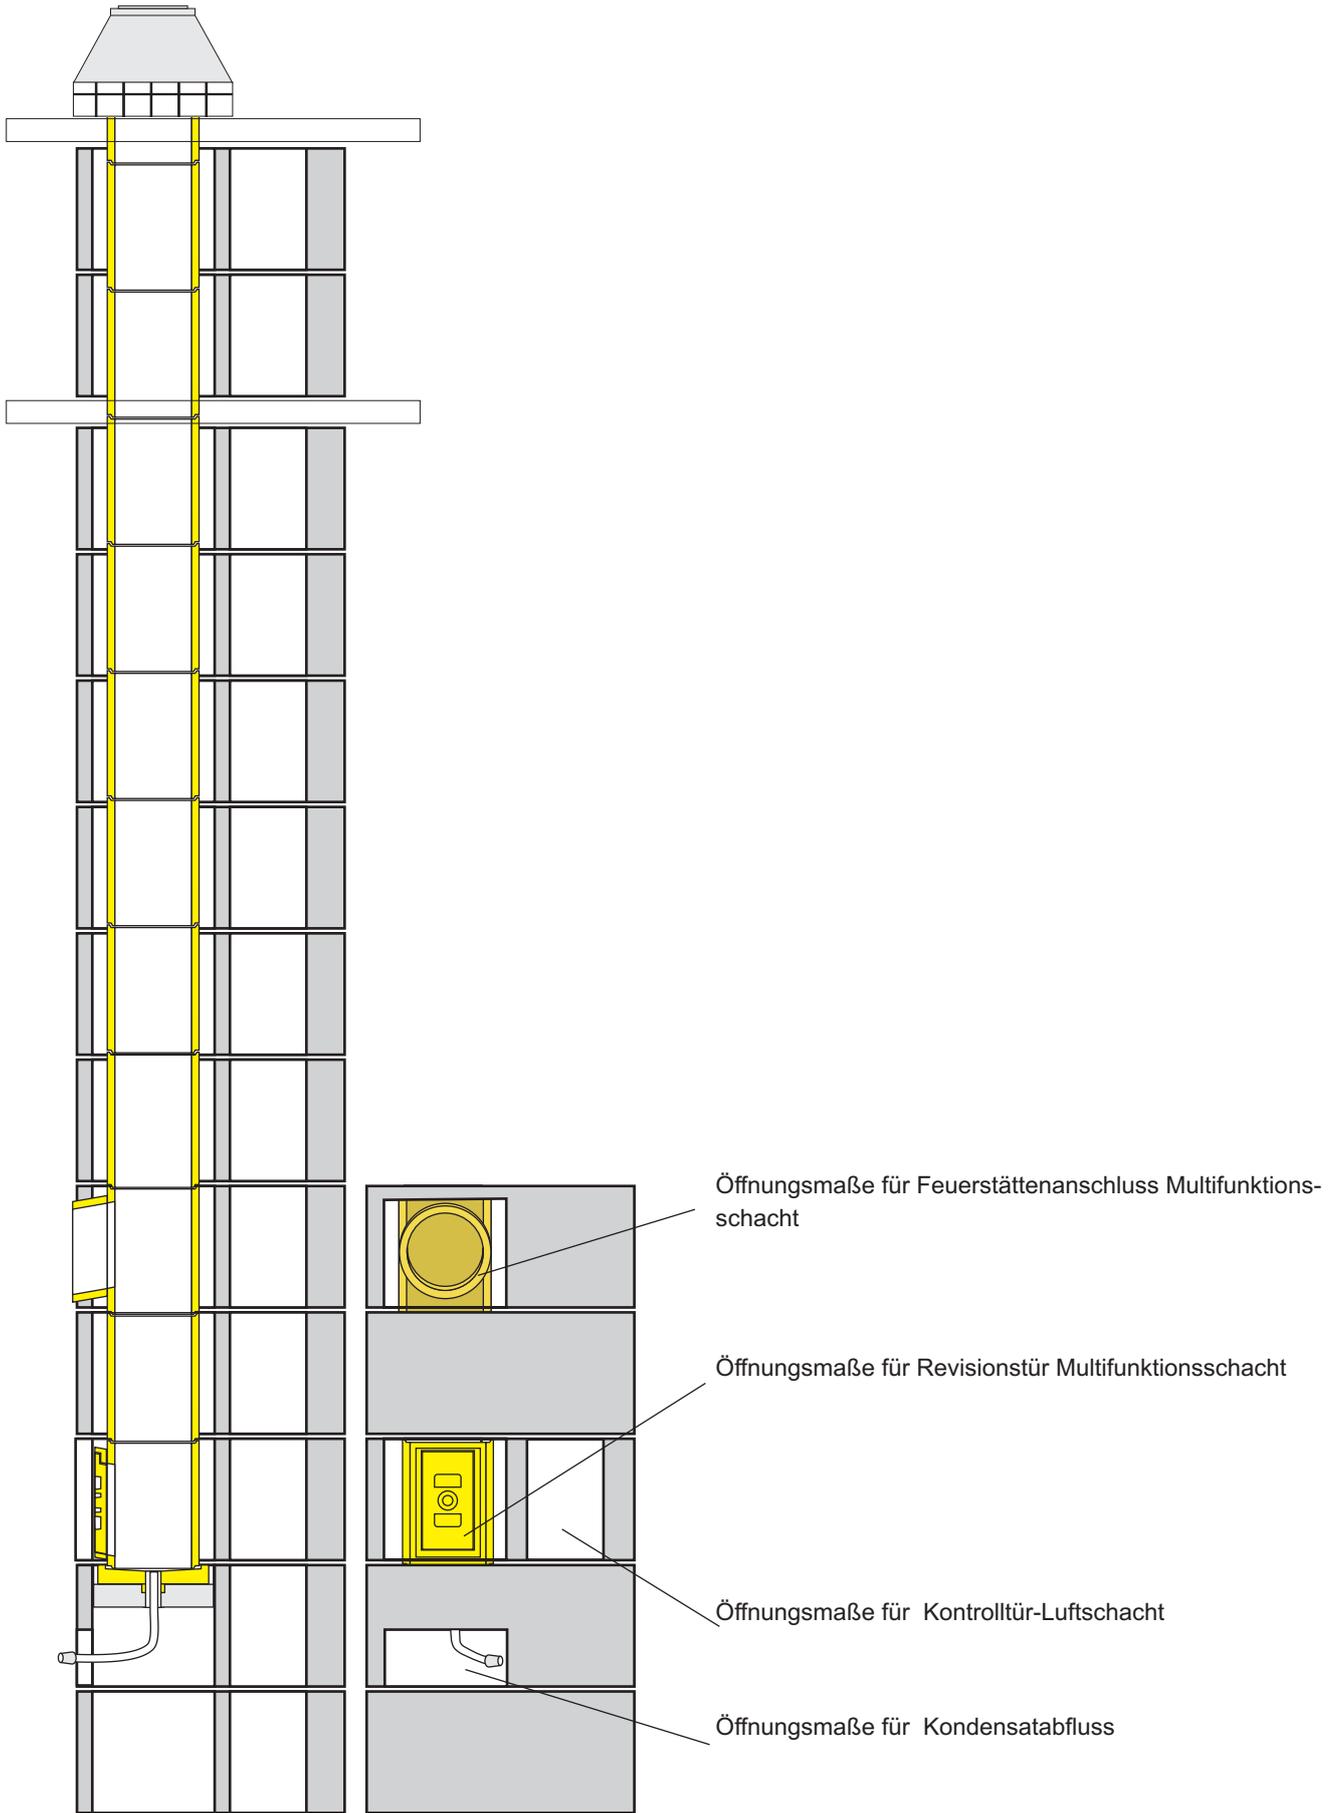

## Reinigungsverschluss rechteckig

Zu Detail 1

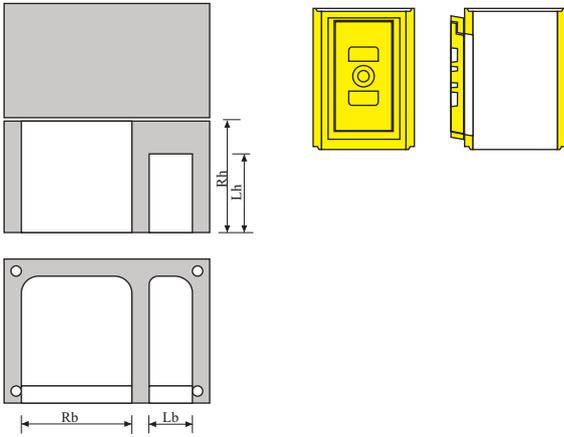


## Detail 1: Grundriss und Schnitt Reinigungsanschluss

### Detail 1.1 Reinigungsverschluss rechteckig

Keramikrohr lichte Weite mm	Stutzen rechteckig lichte Weite mm	Außenmaß mm	Außenschale Ausschnitte Rb x Rh mm
120	120x260	160x300	220x330
140	120x260	160x300	220x330
160	120x260	160x300	220x330
180	180x260	220x300	220x330
220	180x260	220x300	220x330
250	180x260	220x300	260x330
300	180x260	220x300	260x330

## Detail 2: Schnitt Keramikrohr




### Detail 2: Keramikrohr

Säurekitt wird entsprechend Mischungsanweisung gemischt und mit Kelle oder Spachtel im Muffenbereich, wie dargestellt, aufgetragen.

### Feuerstättenanschluss 90°/

Zu Detail 3

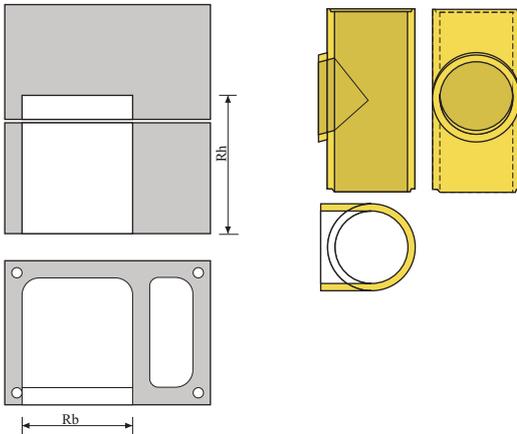


### Detail 3: Grundriss und Schnitt Feuerstättenanschluss

#### Detail 3.1 Feuerstättenanschluss rund, 90°/20 mm lang

Keramikrohr lichte Weite mm	Stutzen rund lichte Weite mm	Außenmaß mm	Außenschale Ausschnitte Rb x Rh mm
120	120	160	220x330
140	140	180	220x330
160	160	200	220x330
180	180	220	260x330
200	200	240	280x330
220	220	260	280x330
250	250	290	300x330
300	300	340	380x380


### Feuerstättenanschluss rund, 45°

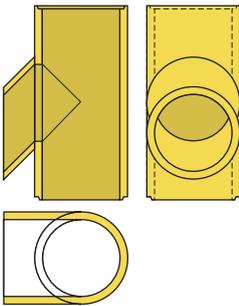

#### Detail 3.2 Feuerstättenanschluss rund, 45°/80 mm lang

Keramikrohr lichte Weite mm	Stutzen rund lichte Weite mm	Außenmaß mm	Außenschale Ausschnitte Rb x Rh mm
120	120	160	
140	140	180	
160	160	200	
180	180	220	
200	200	240	
220	220	280	
250	250	300	
300	300	350	


### Feuerstättenanschluss rund, 90°

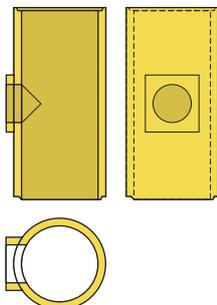

#### Detail 3.3 Feuerstättenanschluss rund, 90°/20 mm lang

Keramikrohr lichte Weite mm	Stutzen rund lichte Weite mm	Außenmaß mm	Außenschale Ausschnitte Rb x Rh mm
120	120	160	220x330
140	140	180	220x330
160	160	200	220x330
180	180	220	260x330
200	200	240	280x330


## Detail 4: Doppelwandfutter aus Edelstahl

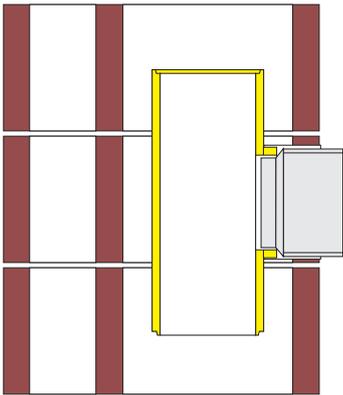


### Detail 4:

**Unterdruckbetrieb:  
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe**

Doppelmuffe für Abgasleitung und  
Luftabgasschornstein

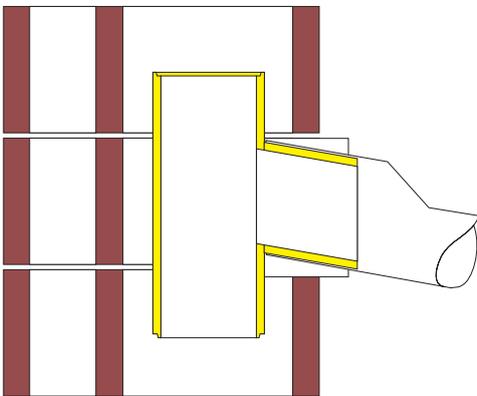


Abgasanschluss einfach mit Reduzierung für Abgasleitung  
und Luftabgasschornstein

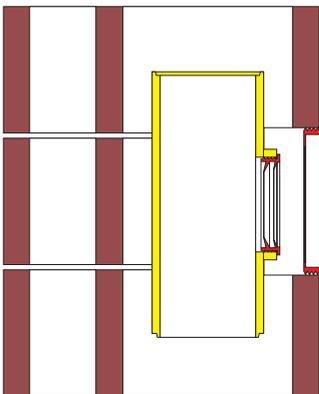

### Detail 5: Elastomere Anschlussbuchse

**Über- und Unterdruckbetrieb:  
flüssige und gasförmige Brennstoffe**

\* Steckadapter bzw. Membrane für Abgasanschluss und  
\* Membrane für Zuluftanschluss  
Einsatzbereich: Abgasleitung und Luftabgassystem



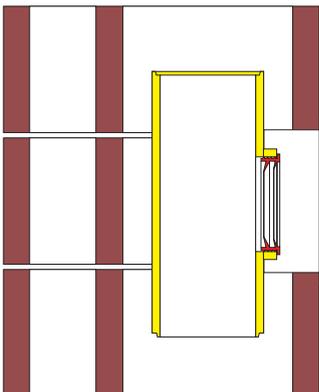


\* Steckadapter bzw. Membrane für Abgasanschluss und  
\* Abdeckteil für Zuluftanschluss  
Einsatzbereich: Abgasleitung und Luftabgassystem

Membrane und Steckadapter für Zuluft kann auch bei  
Luftabgasschornsteinen verwendet werden.




# Plastische Rohre

## Detail 6

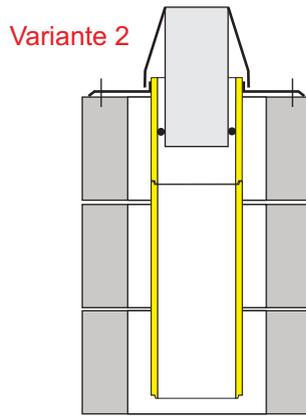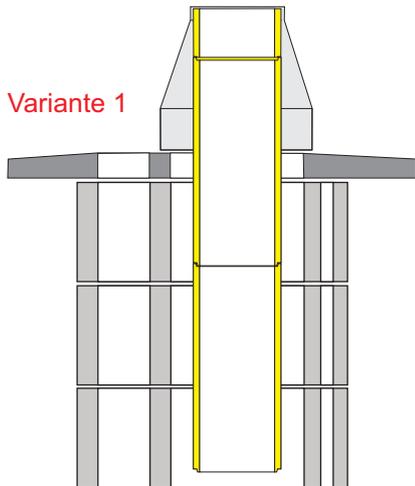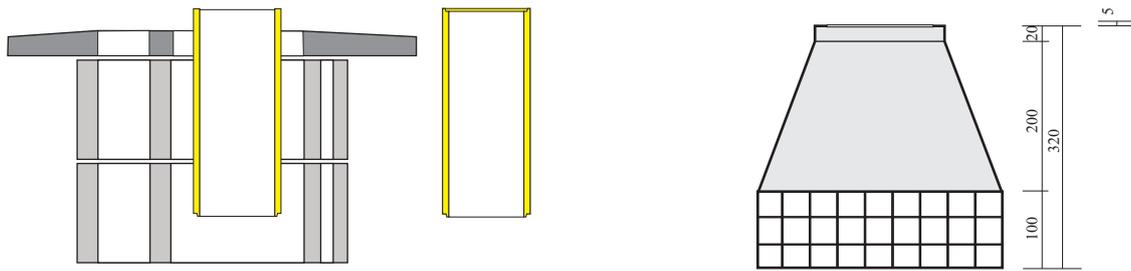

Detail 6: Aufsetzen Abströmkopf

## Detail 7

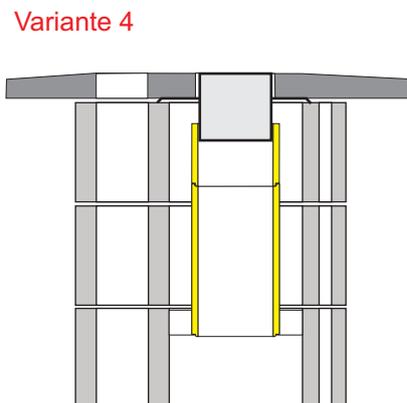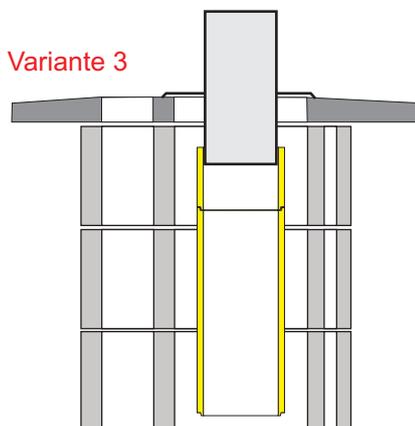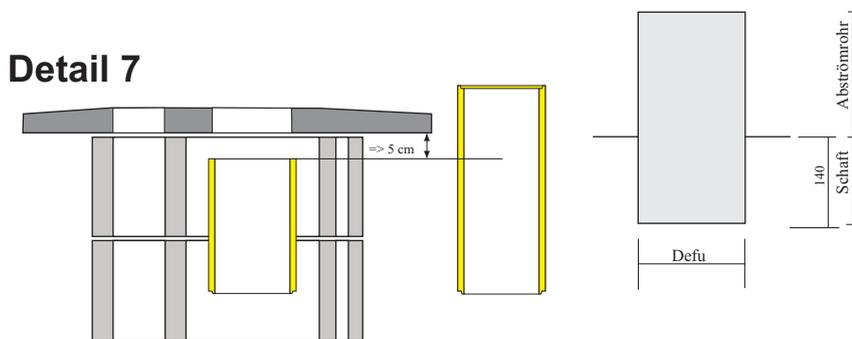

Detail 7:  
 Schneiden letztes Keramikrohr  
 Das letzte Keramikrohr muss bei  
 Variante 2 und 3 eventuell gekürzt  
 werden.  
 Für Variante 1 ist das letzte Rohr so  
 zu kürzen, dass die Innenrohrsäule  
 insgesamt 33 cm über der  
 Abdeckplatte endet.